


230 V ; 50Hz

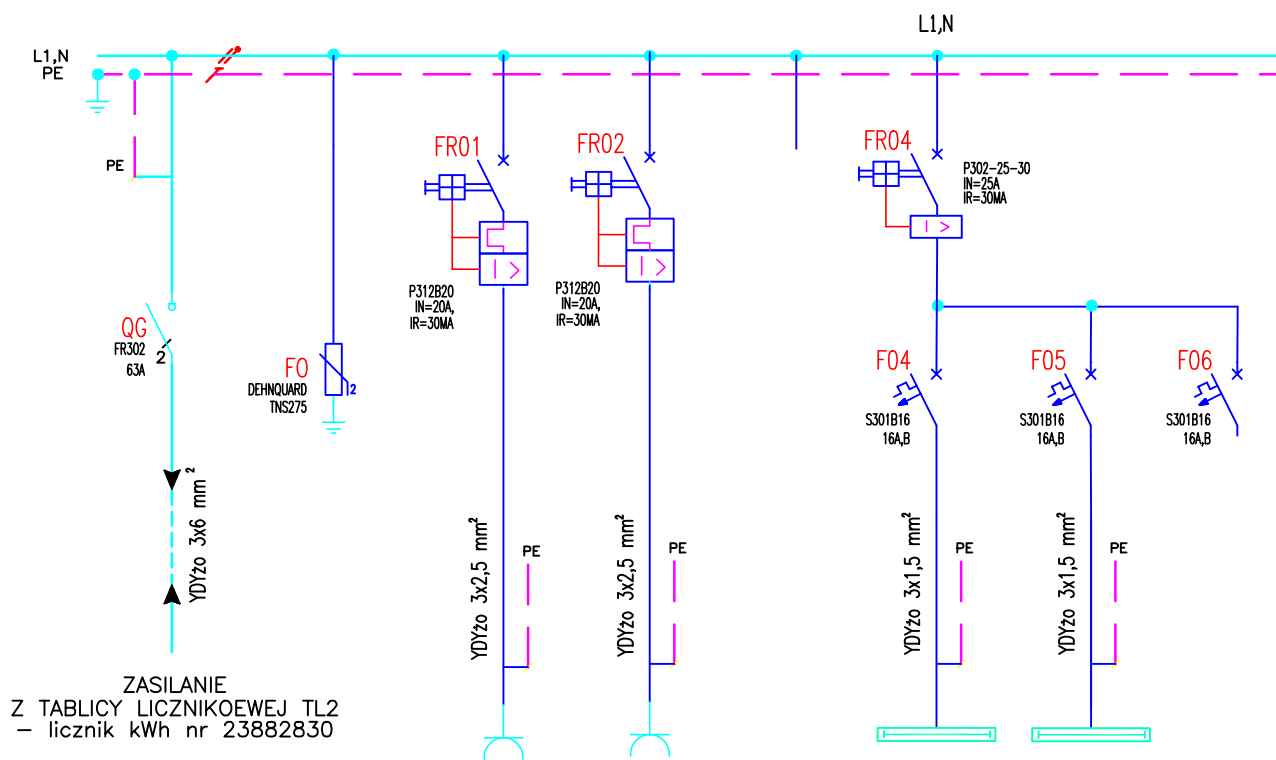

ZASILANIE
Z TABLICY LICZNIKOWEJ TL2
- licznik kWh nr 23882830

NR/MOC OBWODU		5x 1/1200	3x 2/2400	3/---	6x,2x 4/580	5x,2x,1x 5/230	6/---	
NR POMIESZCZENIA PRZEZNACZENIE	SYGNALIZACJA OBECNOŚCI NAPIĘCIA ZASILANIA OCHRONA PRZECIWPRAZIECIOWA	sala klubowa GNIAZDA OGÓLNE	sala klubowa GNIAZDA OGÓLNE		sala klubowa komunikacja GNIAZDA OGÓLNE	sala klubowa sanitariat GNIAZDA OGÓLNE	Rezerwa	

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

"LEOWENT" Janusz Findysz

INWESTOR:	Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice		
TEMAT:	Przebudowa pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Wilczy - II Etap, Wilcza ul. K.Miarki 123		
RYSUNEK:	Schemat strukturalny rozdzielni TRK	Skala: ---	Data :
Projektował:	inż. Mieczysław Oszczęda upr. nr 162/99		09.2012r
Sprawdził:			Nr rysunku :
Opracował:			4