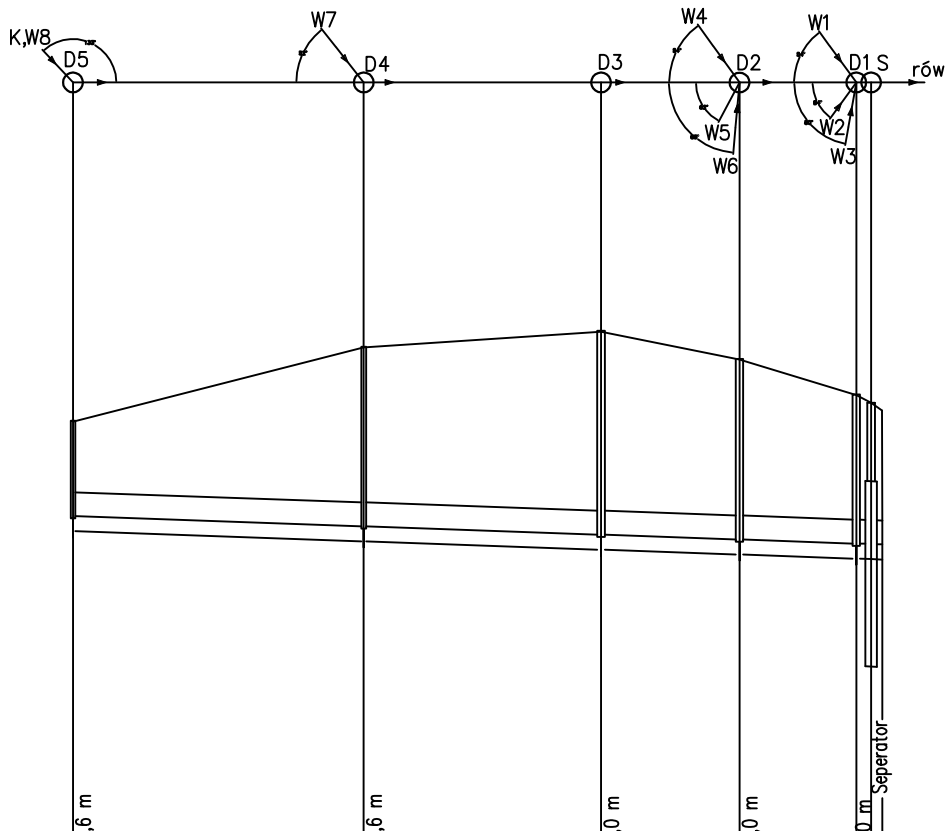

poziom por.93,00 m n.p.m.

Węzeł	D5	D4	D3	D2	D1	S	wyl
Rzędna terenu [m n.p.m.]	100,10	101,08	101,29	100,92	100,45	100,36	98,97
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	98,85	98,72	98,61	98,54	98,49	98,48	98,48
Zagłębienie [m]	1,25	2,36	2,68	2,38	1,96	1,87	0,49
Odległość [m]	0,00	38,47	69,87	88,18	103,63	105,59	107,09
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PCV315				0,35		
Długość [m]	38,47	31,40	18,31	15,45	1,96	1,50	

KaNaD	KaNaD PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ul. Kwiatowa 10, 41-902 Bytom
	Część wodno-kanalizacyjna
Temat	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy targowiska "Mój Rynek" w Gminie Pilchowice.
Data	02.2012
Inwestor	Gmina Pilchowice
Skala	1:100:1000
Tytuł rysunku	Profil k.deszcz. D1-D5
Rys. nr	2
Projektant	inż. Henryk Jezela nr upr. 297/69
Podpis	